





# Montážní návod a technický list

Sada Luna

# Luna



na rozteč

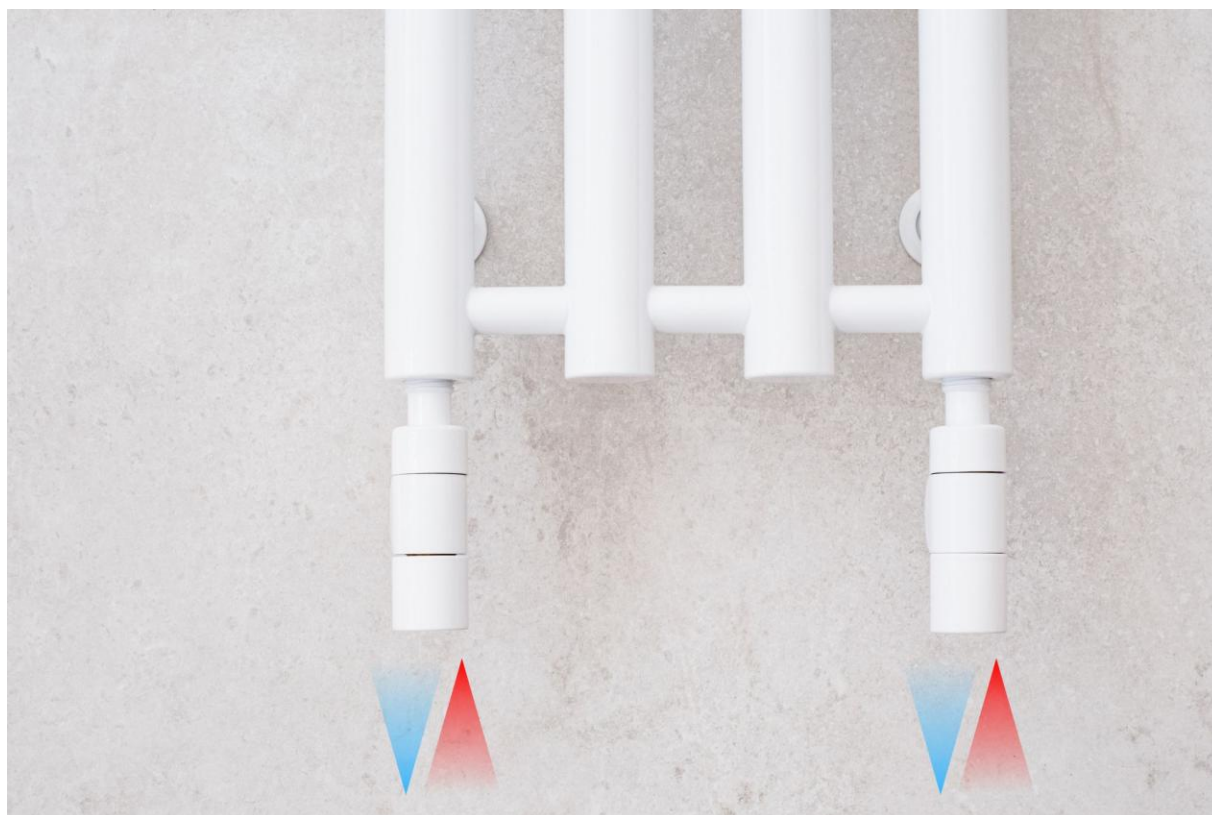


## Technické údaje

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| <b>Provozní teplota:</b> | do 120°C                      |
| <b>Jmenovitý tlak:</b>   | 1 Mpa                         |
| <b>Topné médium:</b>     | voda                          |
| <b>Zkušební tlak:</b>    | 1,5 Mpa                       |
| <b>Přednastavení:</b>    | na vložce uzavíracího ventilu |


## Schémata průtoku a orientační hodnoty Kv

Níže uvedené diagramy a tabulky ukazují orientační hodnoty Kv v závislosti na otevření ventilu.

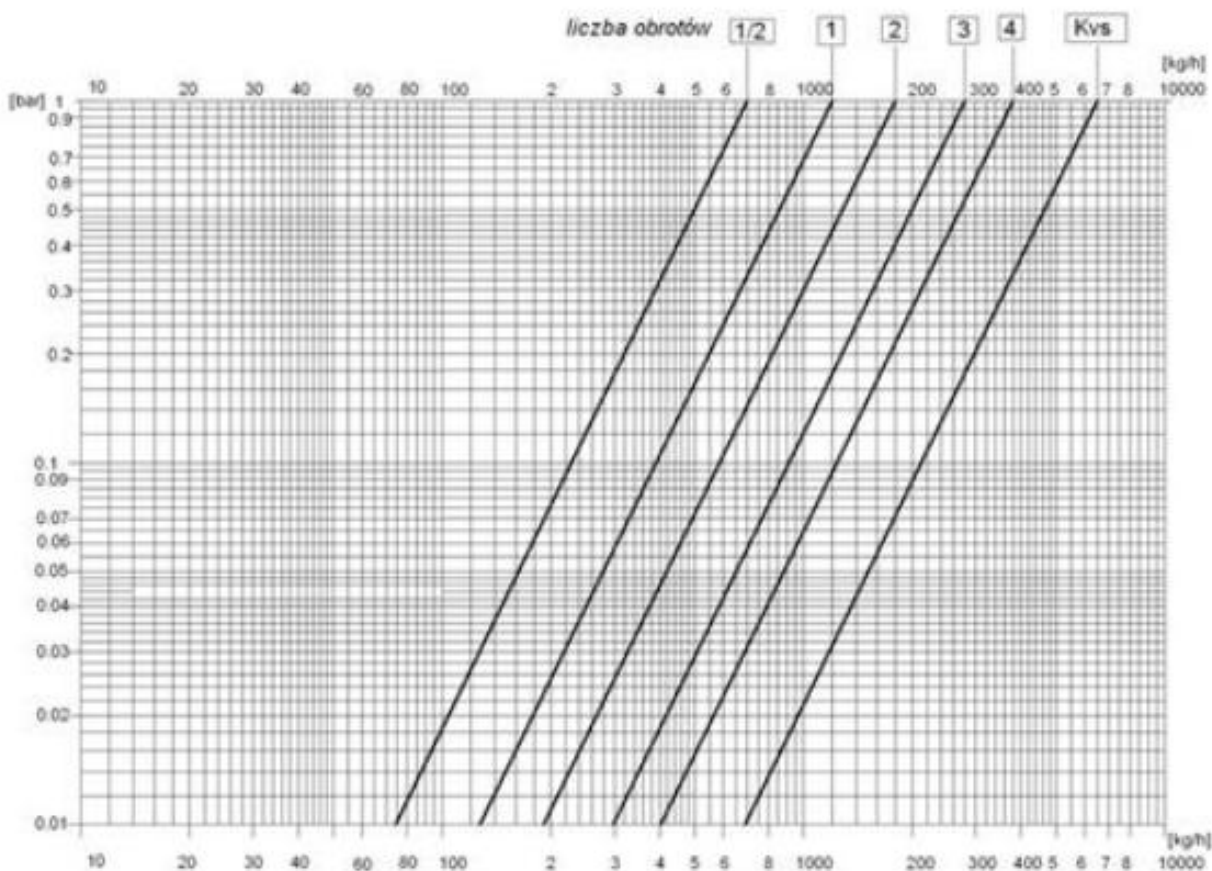

### Kv hodnota pro daný počet otáček

| Počet otáček ve směru otevírání ventilu | 1/2  | 1   | 2    | 3   | 4    | Kvs  |
|-----------------------------------------|------|-----|------|-----|------|------|
| Kv                                      | 0,07 | 0,1 | 0,18 | 0,3 | 0,38 | 0,65 |

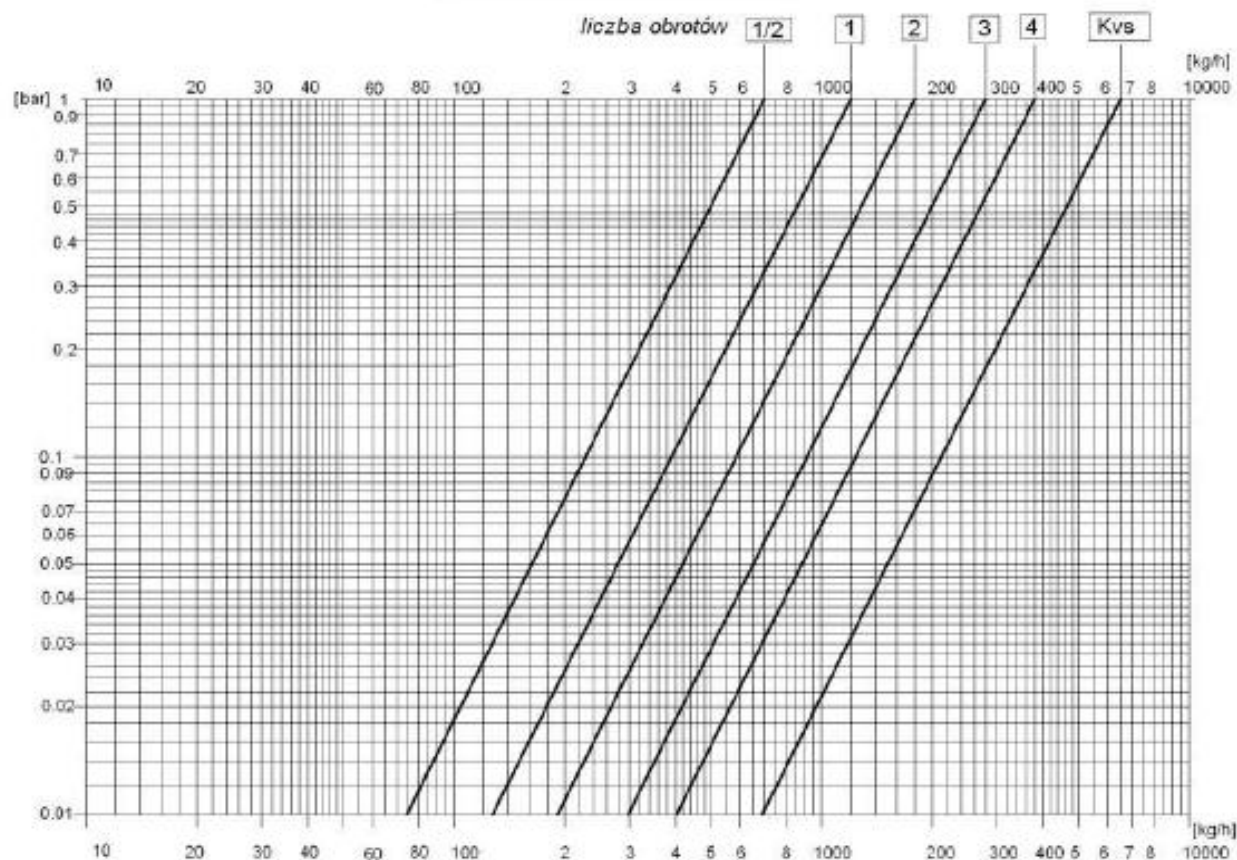

#### Kv hodnota pro daný počet otáček


| Počet otáček ve směru otevírání ventilu | 1/2  | 1   | 2    | 3   | 4    | Kvs  |
|-----------------------------------------|------|-----|------|-----|------|------|
| Kv                                      | 0,07 | 0,1 | 0,18 | 0,3 | 0,38 | 0,65 |

## Montážní pokyny

Ventily Luna jsou z výroby nastaveny v otevřené poloze. Pro změnu přednastavení je třeba nejprve uzavřít dřík regulační vložky (max. 2 Nm – lehké dotažení) a poté z uzavřené polohy odšroubovat doleva o příslušný počet otáček podle požadované hodnoty Kv.

Ventily mají funkci uzavření radiátoru během údržby, oprav nebo výměny. Tyto práce je nutné provádět při uzavřeném průtoku topného média jak na regulační vložce (imbusovým klíčem, max. 2 Nm), tak na termostatické vložce pomocí ochranného krytu.

Ventily nesmí zůstat bez dozoru během těchto prací. Pokud práce trvají déle než 1 den, doporučuje se připojovací hrdla zajistit dodatečnými uzavíracími ventily nebo záslepkami, aby se předešlo např. zatopení.

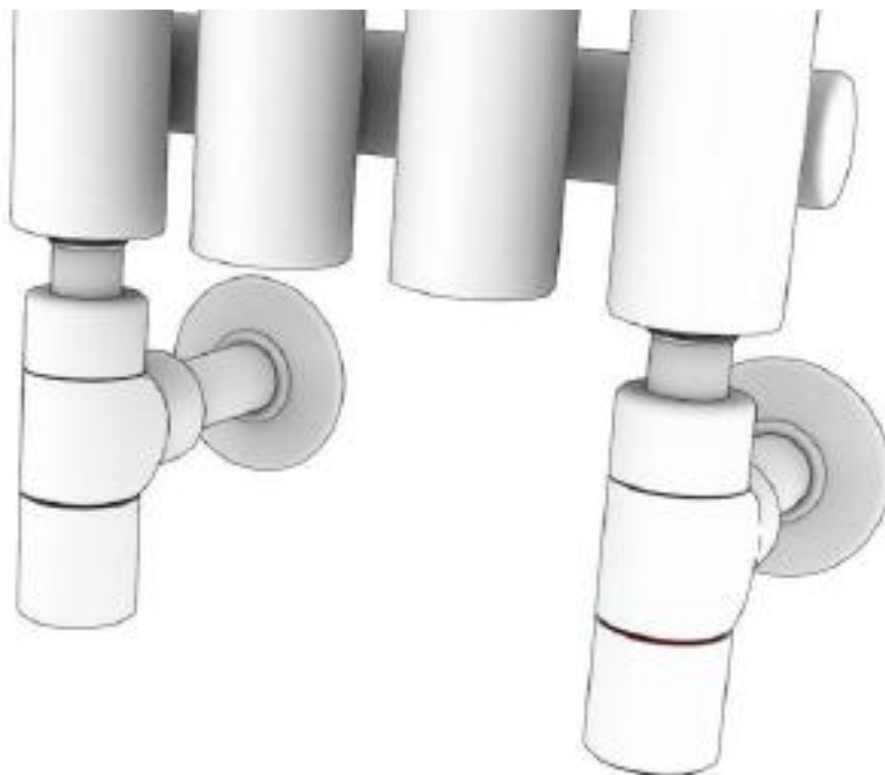

## Rozměry

