





Montážní návod a technický list

Sada Doria

Doria



na rozteč

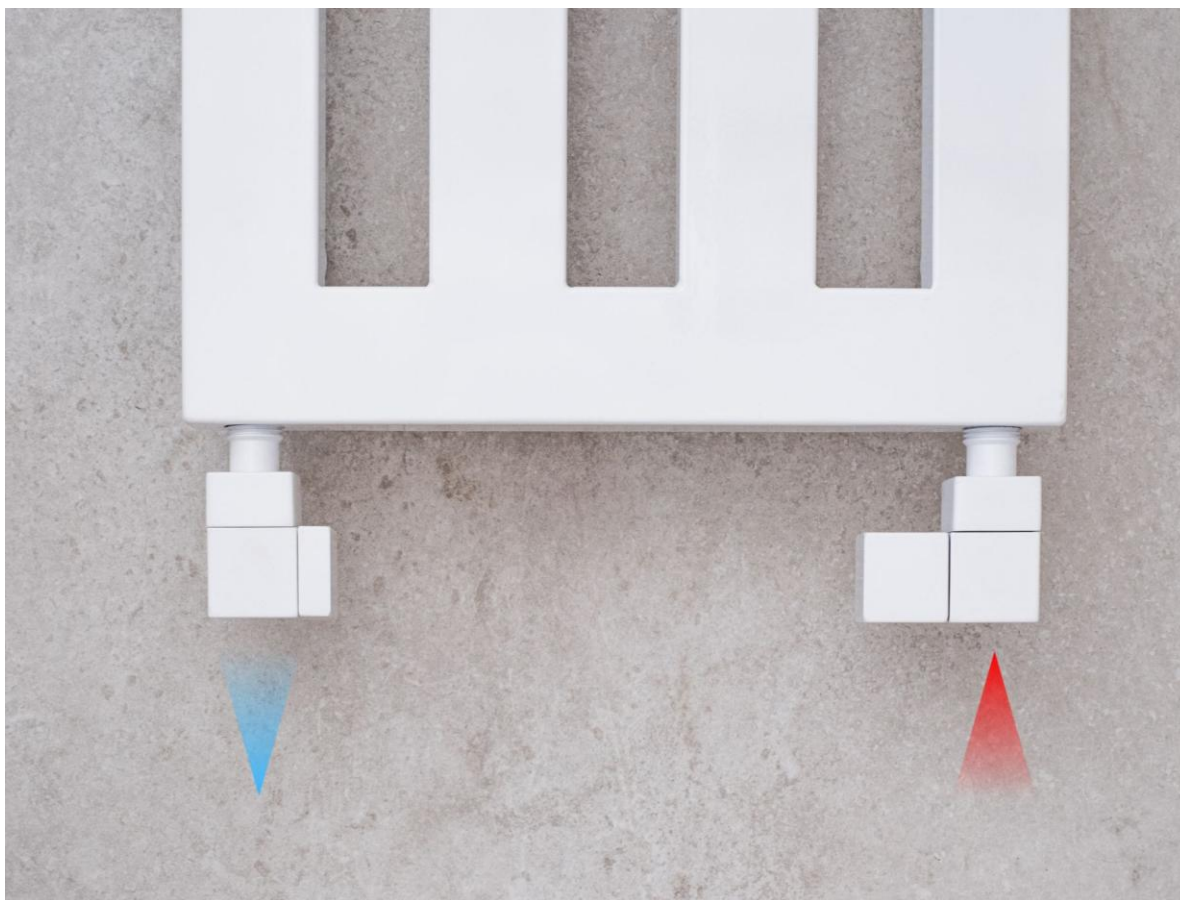


Technické údaje


Provozní teplota:	do 120°C
Jmenovitý tlak:	1 Mpa
Topné médium:	voda
Zkušební tlak:	1,5 Mpa
Tlaková ztráta na ventilu:	0,06 MPa
Přednastavení:	na vložce uzavíracího ventilu

Schémata průtoku a orientační hodnoty Kv

Níže uvedené diagramy a tabulky ukazují orientační hodnoty Kv v závislosti na otevření ventilu.

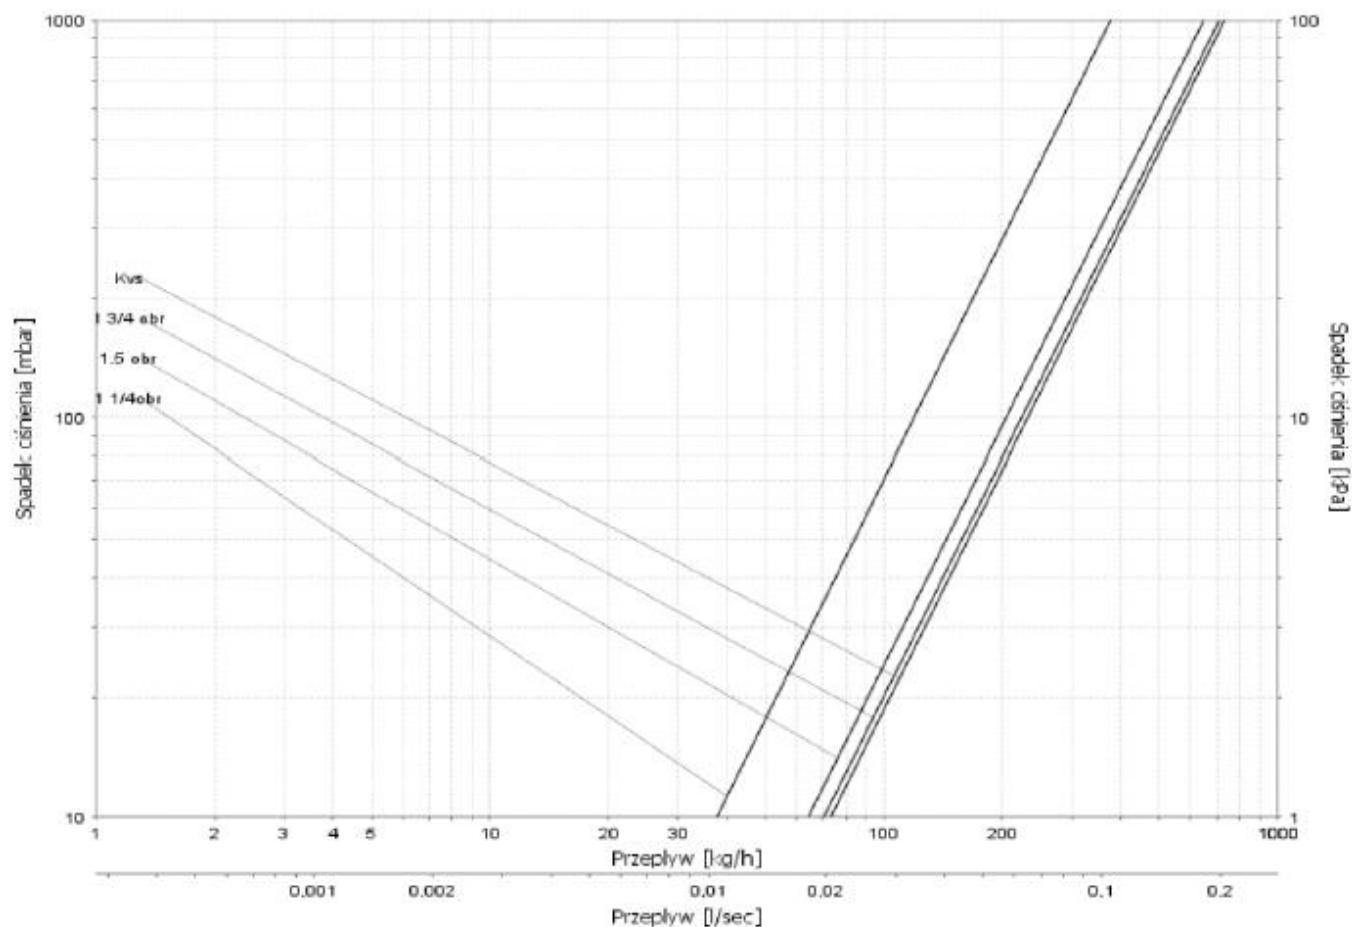

Stupeň otevření ventilu	1 ¼ obr	1 ½ obr	1 ¾ obr	Kvs
Kv	0,37	0,64	0,70	0,73

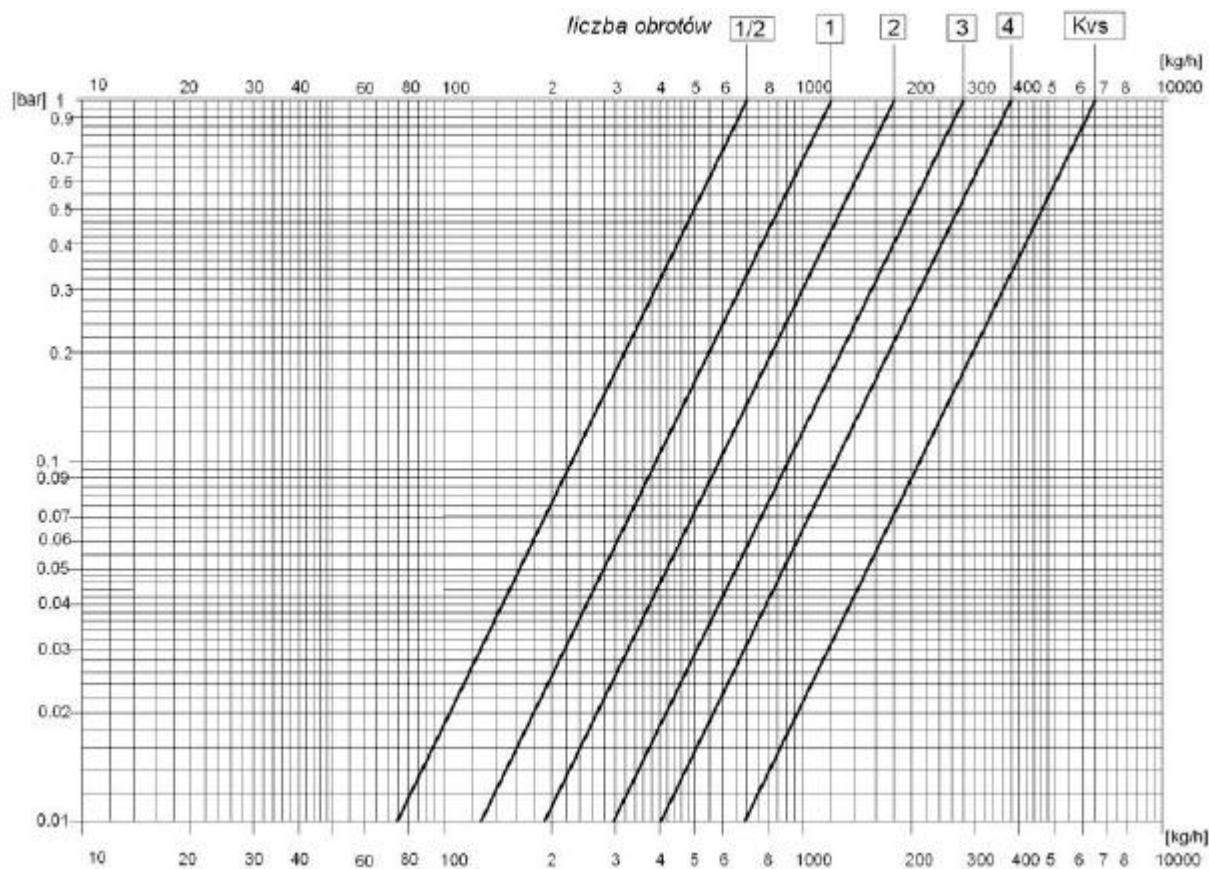

Kv hodnota pro daný počet otáček

Počet otáček ve směru otevírání ventilu

Kv

1/2	1	2	3	4	Kvs
0,07	0,1	0,18	0,3	0,38	0,65

Montážní pokyny

- Připojení ventilu je z výroby nastaveno do otevřené polohy.
- Přednastavení průtoku provádějte pomocí vložky uzavíracího ventilu. Nejprve vložku jemně dotáhněte do zavřené polohy (max. 3 Nm), poté z uzavřené polohy vyšroubujte doleva o potřebný počet otáček dle tabulky Kv výše.
- Připojení umožňuje odstavení radiátoru pro údržbu, opravu či výměnu. Uzavřete tok topného média na uzavírací vložce (imbus – síla nepřesahující 3 Nm) a na termostatické vložce pomocí ochranné krytky. Během těchto prací nenechávejte spojení bez dozoru. Při pracích delších než 1 den doporučujeme zajistit připojovací místa k radiátoru dodatečnými uzavíracími ventily nebo zátkami.

Rozměry

